


Projekteerija	Töö nr.		VS501
	Kuupäev	Mõõtkava 1:10	
Ehitusobjekt/kasutuskoht	Joonise nimetus: RAKETERM FASSAADIPANEELI PAIGALDUS METALLKARKASS KANDEKONSTRUKTSIOONILE		

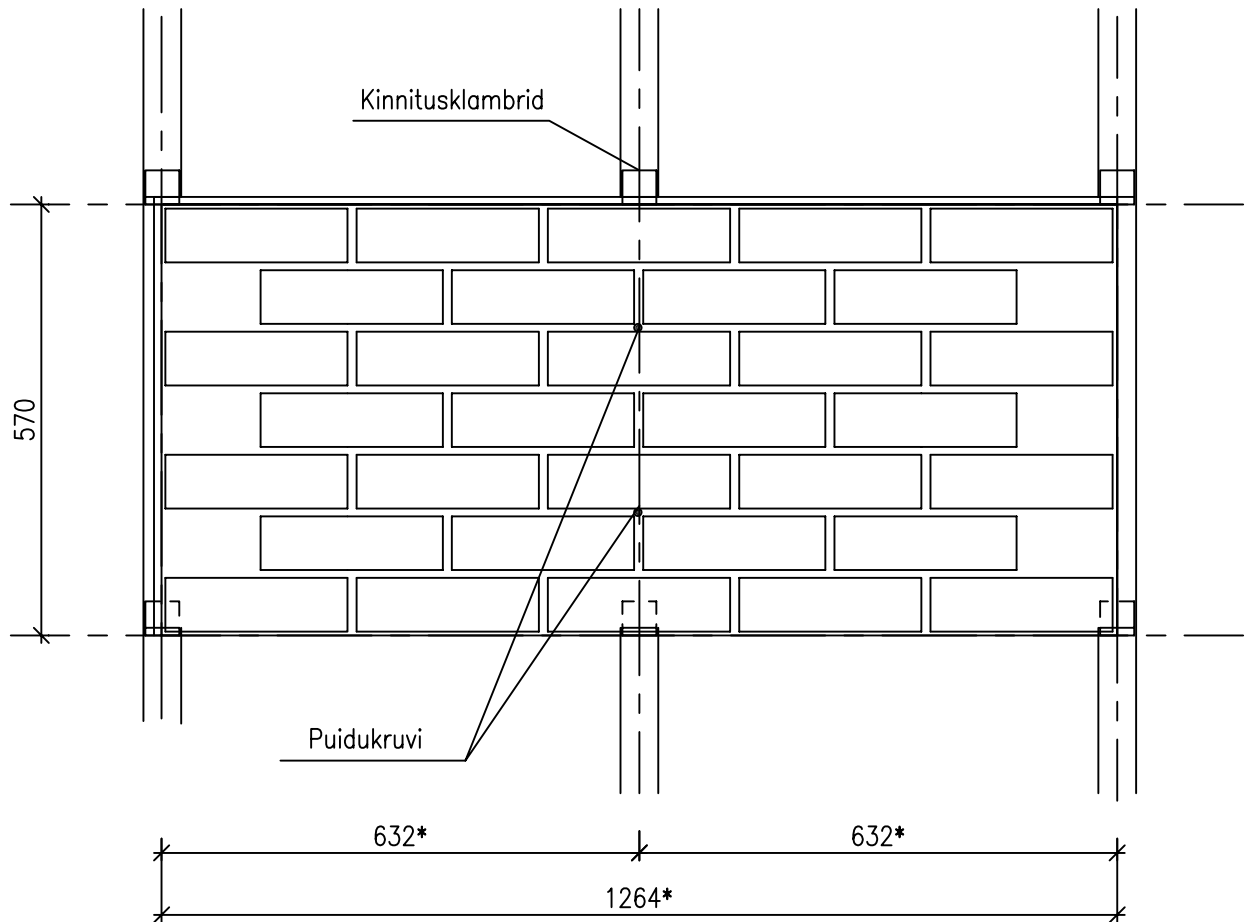

KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS:

46 mm	1	RAKEterm-fassaadipaneelid
*** mm	2	Soojaisolatsioon vastavalt projektlahendusele
*** mm	3	Termoprofiilkarkass (terasprofiil) vastavalt projektlahendusele
*** mm	4	Aurutõke
*** mm	5	Horisontaalroovitus/ soojaisolatsioon
*** mm	6	2x13mm kipsplaat/ siseviimistlus

TEOSTUS- JA PROJEKTEERIMISJUHISED:

- Aluspinna tolerantsid vastavalt Tarindi RYL 2000 peatükk 31 ja 35 terastarinditööde ja metallkergetarindite paigaldusnõuetele
- RAKEterm paneelide paigaldus vastavalt paigaldusjuhistele.
- Kinnitus klambrite ja metallikruvidega, vastavalt paigaldusjuhendile.

VIIMISTLUSPANEELI SOOJUSTUSKIHI SOOJAERIJUHTIVUS: $\lambda_{10}=0,03W/mK$

VIIMISTLUSPANEELI ÕHUMÜRAPIDAVUS: indeks $R^*w \leq 37dB$

VÄLISSEINA VÄLISPINNA TULETUNDLIKUS: B-s1,d0

VÄLISSEINA SOOJUSTUSPANEELI AURU LÄBILASKVUS: $1,91 \times 10^{-12} kg/m \cdot s \cdot Pa$
(klinkerplaatidest vooderdus)