

Projekteerija

Töö nr.

VS606

Kuupäev

Mõõtkava

1:10


Ehitusobjekt/kasutuskoht

Joonise nimetus:

RAKETERM FASSAADIPANEELI PAIGALDUS

METALLKARKASS RAUSBETOON KANDEKONSTRUKTSIOONILE

SOKLI SÕLM

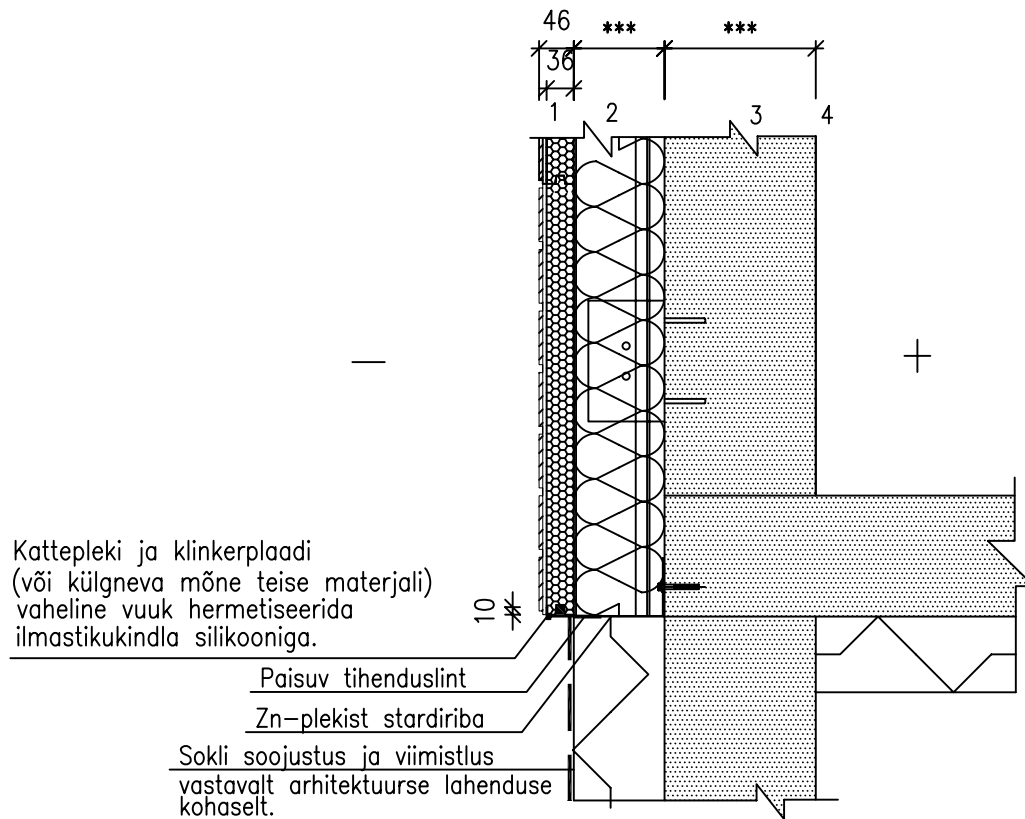

KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS:

46 mm	1	RAKEterm-fassaadipaneelid
*** mm	2	Z-terasprofiil / soojaisolatsioon vastavalt projektlahendusele
*** mm	3	Raudbetoonist kandekonstruktsioon
*** mm	4	Siseviimistlus

TEOSTUS- JA PROJEKTEERIMISJUHISED:

- Aluspinna tolerantsid vastavalt Tarindi RYL 2000 peatükk 31 ja 35 terastarinditööde ja metallkergetarindite paigaldusnõuetele
- RAKEterm paneelide paigaldus vastavalt paigaldusjuhistele.
- Kinnitus klambrite ja metallikruvidega, vastavalt paigaldusjuhendile.

VIIMISTLUSPANEELI SOOJUSTUSKIHI SOOJAERIJUHTIVUS: $\lambda_{10}=0,03W/mK$ VIIMISTLUSPANEELI ÕHUMÜRapidavus: indeks $R^*w \leq 37dB$

VÄLISSEINA VÄLISPINNA TULETUNDLIKUS: B-s1,d0

VÄLISSEINA SOOJUSTUSPANEELI AURU LÄBILASKVUS: $1,91 \times 10^{-12} kg/m \cdot s \cdot Pa$
(klinkerplaatidest vooderdus)

MÄRKUSED:

1. SOKLI VÄLJAEHITAMISEL LÄHTUDA PROJEKTLAHENDUSE JUHISTEST, TEHA NÕUETEKOHANE VERTIKAALNE JA HORISONTAALNE HUDROISOLATSIOON