


Projekteerija	Töö nr.		VS104
	Kuupäev	Mõõtkava 1:10	
Ehitusobjekt/kasutuskoht	Joonise nimetus: RAKETERM FASSAADIPANEELIDE PAIGALDUS KERG- PLOKKIDEST KANDESEINALE AKNAPALE ÜLASERV VARIANT 001 (TP-1 HOONE)		

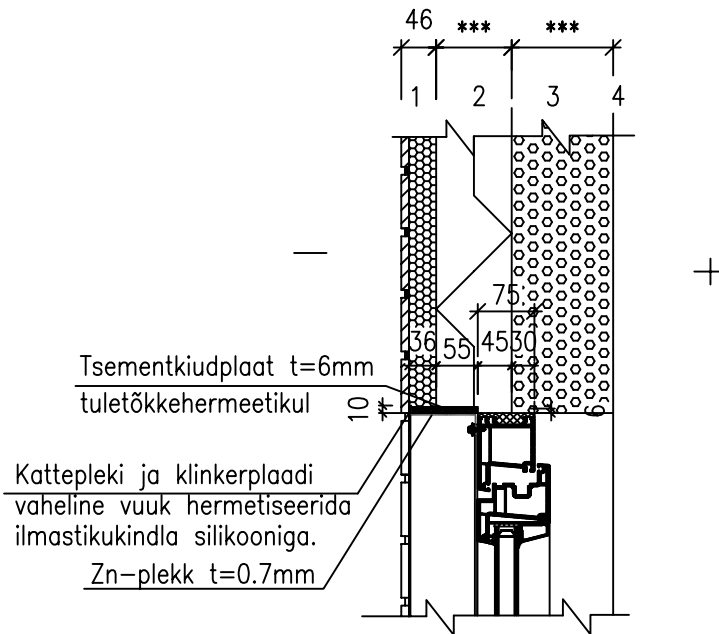

#### KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS:

46 mm	1	RAKETERM-fassaadipaneelid
*** mm	2	Soojaisolatsioon vastavalt projektlahendusele (EPS, kõva villaplaat)
*** mm	3	Kergplokist kandekonstruktsioon vastavalt projektlahendusele
*** mm	4	Siseviimistlus vastavalt sisekujundusprojektile

#### TEOSTUS- JA PROJEKTEERIMISJUHISED:

- Aluspinna tolerantsid vastavalt Tarindi RYL 2000 peatükk 42 .  
plokk müüritööde nõuetele, vuugid ei tohi olla müüritise pinnast eenduvad.
- Paneelide paigaldus vastavalt paigaldusjuhiste.
- Tüüblite ja kruvide pikkus valida vastavalt soojaisolatsiooni paksusele

VIIMISTLUSPANEELI SOOJUSTUSKIHI SOOJAERIJUHTIVUS:  $\lambda_{10}=0,03\text{W/mK}$

VIIMISTLUSPANEELI ÕHUMÜRAPIIDAVUS: indeks  $R^*w \leq 37\text{dB}$

VÄLISSEINA VÄLISPINNA TULETUNDLIKUS: B-s1,d0

VÄLISSEINA SOOJUSTUSPANEELI AURU LÄBILASKVUS:  $1,91 \times 10^{-12} \text{ kg/m} \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$   
(klinkerplaatidest voorderus)

#### MÄRKUSED:

1. AKNAPLOKI PAIGALDAMISEL JÄLGIDA, ET TEKIKS KÜLMASILLA KATKESTUS